

RYS 3

PRZYKANALIKI WPUSTÓW ULICZNYCH (SCHEMAT)

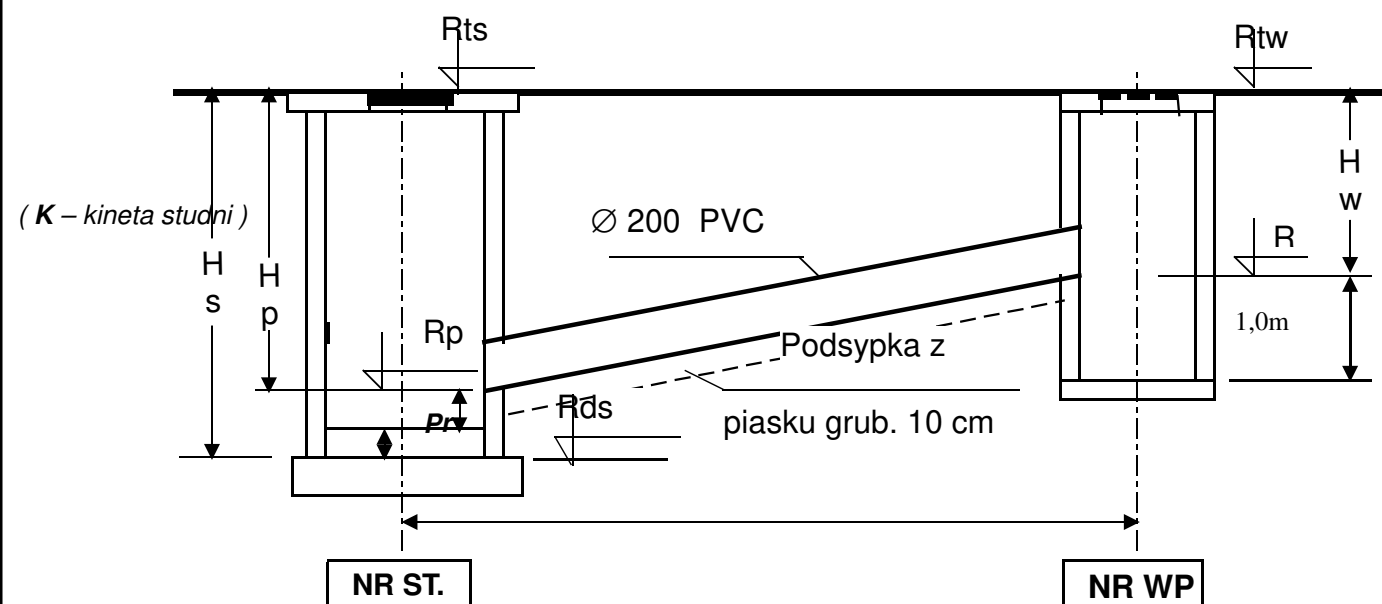



TABELA PRZYKANALIKÓW WPUSTÓW ULICZNYCH

Nr studni	Rzędna terenu R_{ts}	Głębokość Studzi H_s (m)	Rzędna terenu R_{ts}	Zagłębienie wlotu Przykanalika H_p (przeпад) (Pr) (m)	Długość przykanalika L/d (m)	Spadek i %	Nr wpustu	Rzędna terenu (wpustu) R_{tw}	Zagłębienie wlotu przykanalika H_w (m)
(Regulacja) (m)	Rzędna dna studzienki R_{ds}	Śred. Kanału (m)	Rzędna wlotu przykanalika R_p					Rzędna wlotu przykanalika R_w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>138,10</u> 136,99	<u>1,11</u> 0,315	<u>138,10</u> 137,09	1,01 -	2,0	1,5	WP 1	<u>138,07</u> 137,12	0,95
1	<u>138,10</u> 136,99	<u>1,11</u> 0,315	<u>138,10</u> 137,09	1,01 -	4,5	1,0	WP 2	<u>138,07</u> 137,14	0,93
2	<u>138,63</u> 137,14	<u>1,49</u> 0,315	<u>138,63</u> 137,37	1,26 -	2,0	2,0	WP 3	<u>138,61</u> 137,41	1,20
2	<u>138,63</u> 137,14	<u>1,49</u> 0,315	<u>138,63</u> 137,34	1,29 -	4,5	2,0	WP 4	<u>138,61</u> 137,41	1,20
3	<u>139,68</u> 137,59	<u>2,09</u> 0,315	<u>139,68</u> 137,84	1,84 -	3,5	10,5	WP 5	<u>139,71</u> 138,21	1,50
3	<u>139,68</u> 137,59	<u>2,09</u> 0,315	<u>139,68</u> 137,84	1,84 -	5,5	6,7	WP 6	<u>139,71</u> 138,21	1,50
5	<u>141,11</u> 138,60	<u>2,51</u> 0,315	<u>141,11</u> 139,10	2,01 -	2,0	24	WP 7	<u>141,08</u> 139,58	1,50
6	<u>142,05</u> 139,75	<u>2,30</u> 0,315	<u>142,05</u> 140,25	1,80 -	2,0	14,5	WP 8	<u>142,04</u> 140,54	1,50
7	<u>143,10</u> 140,85	<u>2,25</u> 0,315	<u>143,10</u> 141,35	<u>1,75</u> -	1,5	15,3	WP 9	<u>143,08</u> 141,58	1,50
8	<u>144,82</u> 142,33	<u>2,49</u> 0,315	<u>144,82</u> 142,83	<u>2,01</u> -	3,0	16,3	WP 10	<u>144,88</u> 143,32	1,50

RYS 3

9	$\frac{146,19}{144,04}$	$\frac{2,15}{0,315}$	$\frac{146,19}{144,54}$	$\frac{1,65}{-}$	4,5	6	WP 11	$\frac{146,31}{144,81}$	1,50
				$L_c = 35,0 \text{ m}$					

 PROJEKTOWANIE DRÓG I UZBROJENIA TERENU email: prolus@o2.pl tel.: 85 72 22 519			
OBIĘKT: ODWODNIENIE ULICY DWORNEJ OD ULICY WASILKOWSKIEJ DO ULICY STAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STUDZIANKI	TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY		
	SKALA:	NR RYS.	DATA:
NAZWA RYS: PRZYKANALIKI WPUSTÓW ULICZNYCH	-	3	1.11.2020
KAN. DESZCZ.: NR UPRAWNIEN:	MGR INŻ. JANINA STEFANIAK BL/46/77, 183/89		